

Setor 4




ESCALA GRÁFICA  
Esc. 1:5000

- Altimetria (m)
- Rede hidrográfica
- Estrada nacional EN 205
- Edifício habitacional
- Edifício não habitacional
- Edifício Hospitalar
- Edifício Escolar
- Pontos de validação do modelo

**Distribuição do parâmetro L<sub>n</sub>**

- Limite 45 dB(A)
- Limite 53 dB(A)
- Limite 55 dB(A)

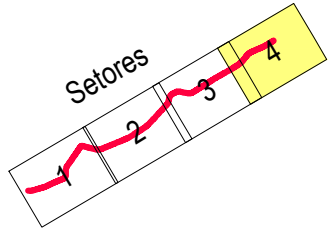

Método de cálculo adotado: NMPB - Routes - 96  
(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)  
Ano a que se reporta os resultados: 2011  
Altura do cálculo: 4m

**Figura 2B**  
(Setor 4)  
Plano de Ação 2012 - 2017  
Troço EN 205 – Vila Seca IC14 / Barcelos  
Distribuição do parâmetro L<sub>n</sub>  
(sem medidas de minimização)